



別記様式第1

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書

年 月 日

埼玉西部消防組合

入間消防署長 殿

〒358-0053 埼玉県入間市仏子1084-12

届 出 者

住 所

入間市立図書館 西武分館

氏 名

TEL:04-2932-2411 FAX:04-2932-2427

電話番号

下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。

記

防 火 対 象 物	所 在 地	埼玉県入間市大字仏子1084-12		
	名 称	入間市立図書館 西武分館		
	用 途	(8) 項 (図書館、博物館、美術館)		
	規 模	地上 2 階	地下 0 階	延べ面積 2,120 m ²
消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等	消火器具 屋内消火栓設備 自動火災報知設備 非常警報器具及び設備 誘導灯及び誘導標識			
※受 付 欄		※経 過 欄		※備 考

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。
- 3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
- 4 ※印欄は、記入しないこと。

別記様式第2

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その1)

名 称	入間市立図書館 西武分館		防 火 管 理 者		
所 在 地	埼玉県入間市大字仏子1084-12		点検実施 責 任 者		
点検種別	(機器点検)・(総合点検)・ (設備等設置維持計画に よる点検)	点検年月日	2025年 6月 2日		
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者	
	判 定	不良内容			
消火器具	良・【不良】	点検票参照	指示有り		
屋内消火栓設備	【良】・不良				
自動火災報知 設備	良・【不良】	点検票参照	指示有り		
非常警報器具 及び設備	【良】・不良				
誘導灯及び 誘導標識	【良】・不良				
	良・不良				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第3

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点 検 者						設 備 名
住 所	埼玉県			氏 名		
社 名	株式会社			電話番号		
資格		消防設備士				消火器具 自動火災報知設備 非常警報器具 誘導灯設備
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月	
甲 種	特 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	1 類	H21年 2月 13日		東京	R6年 9月	
甲・乙種	2 類	H21年 7月 10日		東京	R6年 9月	
甲・乙種	3 類	H21年 9月 25日		東京	R6年 9月	
甲・乙種	4 類	H20年 10月 21日		埼玉	R6年 11月	
甲・乙種	5 類	H24年 1月 10日		東京	R5年 10月	
乙 種	6 類	H31年 3月 29日		埼玉	R5年 10月	
乙 種	7 類	H31年 3月 29日		埼玉	R6年 11月	
備 考						
資格		消防設備点検資格者				
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種		年 月 日		年 月 日		
第 1 種		H31年 4月 16日		R11年 3月 31日		
第 2 種		H31年 4月 17日		R11年 3月 31日		

点 検 者						設 備 名
住 所	埼玉県			氏 名		
社 名	株式会社			電話番号		
資格		消防設備士				屋内消火栓設備
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月	
甲 種	特 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	1 類	H28年 3月 30日		東京	R5年 1月	
甲・乙種	2 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	3 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	4 類	H25年 1月 8日		東京	R2年 9月	
甲・乙種	5 類	H30年 3月 30日		東京	R6年 2月	
乙 種	6 類	H24年 3月 22日		東京	R6年 2月	
乙 種	7 類	年 月 日			年 月	
備 考						
資格		消防設備点検資格者				
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種		年 月 日		年 月 日		
第 1 種		R4年 3月 2日		R9年 3月 日		
第 2 種		R4年 3月 3日		R9年 3月 日		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。
- 3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習受講年月、有効期限を記載すること。
- 4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法（昭和35年法律第139号）第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法（昭和39年法律第170号）第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

消 火 器 具 点 検 票														
名 称		入間市立図書館 西武分館						防 火 者						
所 在		埼玉県入間市大字仏子1084-12						立会者						
点検種別		機 器 点 検		点検年月日		2025年 6月 2日								
点 検 者		氏名		点 検 者 所属会社		社名 TEL 株式会社								
						住所 埼玉県								
点 検 項 目				点 検 結 果						措 置 内 容				
				消火器の種別									判定	不 良 内 容
				A	B	C	D	E	F					
機 器 点 検														
設 置 状 況	設 置 場 所	○							○					
	設 置 間 隔	○							○					
	適 応 性	○							○					
	耐 震 措 置	/							/					
表 示 ・ 標 識		○							○					
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	×							×	備考参照	指示有り			
	安 全 栓 の 封	○							○					
	安 全 栓	○							○					
	使用済みの表示装置	○							○					
	押し金具・レバー等	○							○					
	キ ャ ッ プ	○							○					
	ホ ー ス	○							○					
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○							○					
	指 示 圧 力 計	/							/					
	圧 力 調 整 器	/							/					
	安 全 弁	/							/					
	保 持 装 置	/							/					
車 輪 (車 載 式)	/							/						
ガス導入管 (車載式)	/							/						

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第1

消火器具（その2）

消火器の内部等・機能	本・体内容筒器等	本体容器	○							○																																											
		内筒等	/							/																																											
		液面表示	/							/																																											
	消火剤	性状	○							○																																											
		消火薬剤量	○							○																																											
	加圧用ガス容器	○							○																																												
	カッター・押し金具	○							○																																												
	ホース	○							○																																												
	開閉式ノズル・切替式ノズル	/							/																																												
	指示圧力計	/							/																																												
	使用済みの表示装置	/							/																																												
	圧力調整器	/							/																																												
	安全弁・減圧孔 (排圧栓を含む。)	○							○																																												
	粉上り防止用封板	○							○																																												
	機能	パッキン	○							○																																											
サイホン管・ガス導入管		○							○																																												
ろ過網		/							/																																												
放射能力		/							/																																												
消火器の耐圧性能		/							/	備考参照																																											
簡易用消具	外形	/	/	/	/	/	/	/																																													
	水量等	/	/	/	/	/	/	/																																													
備考	製造年から10年を経過しますので容器耐圧試験または交換をお願い致します。																																																				
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名																																													
	キャブス			日本ドライ																																																	
	秤量計	ST-10		三光精衡																																																	
<table border="1"> <tr> <th>器種名</th> <th>設置数</th> <th>点検数</th> <th>合格数</th> <th>要修理数</th> <th>廃棄数</th> </tr> <tr> <td>粉末加圧式10型</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>0</td> <td>11</td> <td>0</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>												器種名	設置数	点検数	合格数	要修理数	廃棄数	粉末加圧式10型	11	11	0	11	0																														
器種名	設置数	点検数	合格数	要修理数	廃棄数																																																
粉末加圧式10型	11	11	0	11	0																																																

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

[illegible]

※備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること

屋 内 消 火 栓 設 備 点 検 票									
名 称		入間市立図書館 西武分館					防 火 管 理 者		
所 在		埼玉県入間市大字仏子1084-12					立 会 者		
点検種別		機器・総合		点検年月日		2025 年 6 月 2 日			
点 検 者		氏名		点 検 者 所 属 会 社		社名		TEL	
						株式会社			
点 設 備 名		ポンプ		製造者名		(株)荏原製作所		製造者名	
				型式等		65×50FSJFU-57.5B		電動機	
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容	
				種別・容量等の内容		判定			
機 器 点 検									
水 源	貯	水	槽	種別	床下水槽	○			
	水		量		m³	○			
	水		状			○			
	給	水	装 置	ボールタップ方式		○			
	水		位 計			/			
	圧		力 計			/			
	バ		ル プ 類	地下水槽奥		○			
加 圧 送 水 装 置	ポ ンプ 方 式	電 動 機 の 制 御 装 置	周 囲 の 状 況	1階ポンプ室		○			
			外 形	ユニット型		○			
			表 示			○			
			電 圧 計 ・ 電 流 計	300 V 40 A		○			
			開 閉 器 ・ スイッチ類	MCB50A		○			
			ヒ ュ ー ズ 類	5 、 10 A		○			
			継 電 器			○			
			表 示 灯			○			
			結 線 接 続	直入れ起動		○			
			接 地	D種接地		○			
予 備 品 等	ヒューズ等		○						

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加 圧 送 水 方 式 装 置	ポンプ	起動部	直接操作部	周囲の状況	1階ポンプ室制御盤	○		
			外形	押しボタン	○			
			表示		○			
			機能		○			
		遠隔操作部	周囲の状況	各階発信機	○			
			外形	P型1級	○			
			表示		○			
			機能	専用 (兼用)	○			
		装配置	遠隔起動部	周囲の状況		/		
				外形		/		
			起開閉 動用水圧 装置	圧力スイッチ	設定圧力 MPa	/		
				起動用圧力タンク	MPa	/		
	電動機	外形	200V×28.6A×7.5kw	○				
		回転軸	2900rpm	○				
		軸受部	無給油式	○				
		軸継手		○				
		機能		○				
		ポンプ	外形	50φ×350ℓ×57m×7.5kw	○			
			回転軸	3000rpm	○			
			軸受部		○			
			グランド部		○			
			連成計・圧力計	・-0.10MPa ・0.58MPa	○			
			性能	0.55MPa 350ℓ/min	○	25.0A		
		呼水装置	呼水槽	100 ℓ	○			
			バルブ類	開	○			
			自動給水装置	ボールタップ方式	○			
			減水警報装置	電極棒ブザー	○			
			フート弁		○			
性能試験装置			○					
高架水槽方式	MPa	/						
圧力水槽方式	MPa	/						
減圧のための措置			/					

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

配管等	管・管継手		主管 (開)	○				
	支持金具・吊り金具			○				
	バルブ類			○				
	ろ過装置			/				
屋内消火栓等	逃し配管		オリフィス15A	○				
	消火栓箱	周囲の状況	1階2台 2階2台	○				
		外形		○				
		表示		○				
	ホース・ノズル	外形	1号消火栓	ホース ノズル径 15m×8本 可変式 mm	○			
			易操作性1号消火栓・2号消火栓・広範囲型2号消火栓	ホース ノズル径 m 本 mm	/			
		操作性			○			
	ホースの耐圧性能		2016年製	○				
	消火栓開閉弁		玉型弁	○				
	表示灯		専用 (兼用)	○				
	始動表示灯			○				
	使用方法の表示			○				
	箱等	降下装置	周囲の状況		/			
			外形		/			
			表示灯		/			
表示				/				
機能				/				
耐震措置		メタルフレキシブル継手	○					
総 合 点 検								
ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置		○				
		表示・警報等		○				
		電動機の運転電流	22.0 A	○				
		運転状況		○				
	放水圧力	0.43 MPa	○					
放水量	229 l/min	○						
減圧のための措置			/					
高架水槽方式 圧力水槽方式	放水圧力	MPa	/					
	放水量	l/min	/					
	減圧のための措置		/					
備考	機器・総合点検実施 異常なし							
	締切運転 211V 12.0A 0.64Mpa 定格運転 210V 24.0A 0.58Mpa (3000)							
	・ 1階警報盤にて呼水槽減水、補助高架水槽減水警報確認 ※ 放水試験はRFテスト弁にて実施							
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	回路計	1103		キョーリツ				
	ピトーゲージ	0~1.5MPa		岸 本				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第26

配 線 点 検 票				(設備名 屋内消火栓設備)				
名 称	入間市立図書館 西武分館			防 火 管 理 者				
所 在	埼玉県入間市大字仏子1084-12			立 会 者				
点 検 種 別	総 合		点検年月日	2025 年 6 月 2 日				
点 検 者	氏名	点 検 者 所 属 会 社	社名	TEL				
			株式会社					
			住所	埼玉県				
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容			
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容				
総 合 点 検								
専 用 回 路	RF キュービクル		○					
開 閉 器 ・ 遮 断 器	MCB 100A		○					
ヒ ュ ー ズ 類			/					
絶 縁 抵 抗	常用100 MΩ 非常 MΩ		○					
耐 熱 保 護			○					
備 考	総合点検実施 異常なし							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	絶縁抵抗計	3144		キョーリツ				
	回路計	1103		キョーリツ				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

自 動 火 災 報 知 設 備 点 検 票						
名 称	入間市立図書館 西武分館				防 火 管理者	
所 在	埼玉県入間市大字仏子1084-12				立会者	
点検種別	【機器】・【総合】		点検年月日	2025年 6月 2日		
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名 TRI		
				株式会社		
点 設 備 名	受 信 機	製造者名 能美防災㈱				
		型 式 等 受第3-12号 型名FCS121 1992年製				
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容
			種別・容量等の内容	判定	不 良 内 容	
機 器 点 検						
予備電源・非常電源 (内蔵型)	外 形	示 示	Ni-Cd 20N3500D-W	○		
	表 示	示 示	24V 3.5Ah 2004年製	○		
	※端子電圧	置 置	青色表示V	○		
	※切替装置	置 置		○		
	※充電装置	置 置		○		
	※結線接続	続 続		○		
受信機	周囲の状況		1階 事務室	○		
	外 形	示 示	P型I級 複合盤	○		
	表 示	示 示		○		
	警戒区域の表示装置		8/13L+3/7L	○		
	電 圧 計		青色灯	○		
	スイッチ類			○		
	ヒューズ類		0.5/1/3/6/8A	○		
	※継電器			○		
	表示灯			○		
	通話装置			○		
中継器	※結線接続			○		
	接 地		D種接地工事	○		
	附 属 装 置		警備会社移報、ELV火災管制	○		
	※火災表示等	蓄 積 式		○		
		アナログ式		/		
		二信号式		/		
		そ の 他		/		
	※注 意 表 示			/		
	回 路 導 通		自動断線監視	○		
	設定表示温度等			/		
感知器作動等の表示			○			
予 備 品 等			/			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

別記様式第11

自動火災報知設備 (その2)

感 知 器	感 知 状 況	外 形		○			
		警 戒	未 警 戒 部 分		○		
			感 知 区 域		○		
			適 応 性		○		
			機 能 障 害		○		
	※熱感知器	※ス ポ ッ ト 型	(差動) (定温 (再) 熱)アナログ	○			
		分布型	空 気 管 式	/			
			熱電対式・熱半導体式	/			
		感 知 線 型	/				
		※煙感知器	※ス ポ ッ ト 型	イオン (光電) アナログ	×	備考参照	指示有り
分 離 型	/						
※炎 感 知 器	赤外線 紫外線		/				
※多信号感知器・複合式感知器	/						
遠隔試験機能を有する感知器	/						
発 信 機	周 囲 の 状 況		○				
	外 形		○				
	表 示		○				
	押しボタン・送受話器		○				
	表 示 灯		○				
音 響 装 置	外 形		○				
	取 付 状 態		○				
	音 圧 等		○				
	鳴 動 方 式	(一斉) 区分 相互 (再鳴動)	○				
※蓄 積 機 能			○				
※二 信 号 機 能			/				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

別記様式第11

自動火災報知設備（その3）

自動試験機能	予備電源・非常電源		/					
	受信機の火災表示		/					
	受信機の注意表示		/					
	受信機・中継器の制御機能・電路		/					
	感知器		/					
	感知器回路・ベル回路		/					
無線機能			/					
総 合 点 検								
同時作動			○					
※煙感知器等の感度			○					
地区音響装置の音圧			○					
※総合作動			○					
備考	・1階CPU室 煙感知器がエアコンの吹き出し口から1500mm以上の離隔距離を取れて いませんので、改善が必要です。							
	指示有り							
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	加熱試験器	HK-3	2020.8更新	東京設備 保守協会	メーターリレー試験器			
	加煙試験器	FTG 012	2020.7更新	能美防災	炎感知器用動作試験器			
	外部試験器				テ ス タ ー	SP- 18D		sanwa
	煙感知器用感度試験器	TSU-A 100	次期2025.6	ホーチキ	普通騒音計	モデル 4140		カノックス
	減光フィルター							

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
 - 票中※の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

別記様式第26

配線点検票（設備名 自動火災報知設備）								
名 称	入間市立図書館 西武分館					防 火 管理者		
所 在	埼玉県入間市大字仏子1084-12					立会者		
点検種別	総 合	点検年月日	2025年 6月 2日					
点 検 者	氏名	点 検 者 所属会社	社名		TEL			
			株式会社					
		住所		埼玉県				
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容			
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容				
総 合 点 検								
専 用 回 路	1階事務室内 2P トイレ呼出し側の右側盤内		○					
開 閉 器 ・ 遮 断 器			○					
ヒ ュ ー ズ 類			/					
絶 縁 抵 抗	常用50MΩ 非常 MΩ		○					
耐 熱 保 護	内蔵型		○					
備 考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	メガー	DM-5257		samwa				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第11

自動火災報知設備(その5)

別記様式第11

警 戒 区 域		感 知 器														※	発	点	
番 号 No.	名 称	差 動 式			定 温 式		熱 ア ナ ロ グ 式 ス ポ ッ ト 型	※ 煙 式								※ 地 区 音 響 装 置	信 機	検 結 果	
		※ 分 布 型			ス ポ ッ ト 型	ス ポ ッ ト 型		※ 感 知 線 型	ス ポ ッ ト 型				分 離 型						
		空 気 管 式	熱 電 対 式	熱 半 導 体 式					イ オ ン 化 式	光 電 式	イ オ ン 化 ア ナ ロ グ 式	光 電 ア ナ ロ グ 式	光 電 式	光 電 ア ナ ロ グ 式					
								非 蓄 積	蓄 積	非 蓄 積	蓄 積			非 蓄 積	蓄 積				
1	1階 児童コーナー				1	2					6						1	1	○
2	1階 一搬開架室					1					5						2	1	○
3	1階 事務室					5					10								×
4	2階 ロビー					3					6						1	1	○
5	2階 会議室					1					9						1	1	○
6	階段										1								○
7	ELV-1										1								○
8	ELV-2										1								○
9	9L～13Lまであき																		
合 計					1	12					39						5	4	
備 考																			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 受信機の表示番号の又は警戒区域ごとに個数を記入すること。

3 ※印のあるもので不良のものは、(その7)に機器ごとの点検結果を記入すること。

4 点検結果欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、点検の際措置した内容は備考欄に記入すること。

5 警戒区域内の感知器の個数が1の場合、階ごとに感知器の個数を記入すること。

非 常 警 報 器 具 及 び 設 備 点 検 票							
名 称	入間市立図書館 西武分館					防 火 管理者	
所 在	埼玉県入間市大字仏子1084-12					立会者	
点検種別	【機器】・【総合】		点検年月日	2025年 6月 2日			
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL			
				住所 埼玉県			
点 検 設 備 名	操作部・ 複合装置	製造者名 松下通信工業(株)		増 幅 器	製造者名 松下通信工業(株)		
		型 式 等 WL-7500W			型 式 等		
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容	
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検							
非常電源 (内蔵型)	外 形	Ni-Cd NCB-350		○			
	表 示	24V 3.5Ah 2020年製		○			
	端子電圧	DC30 V		○			
	切替装置			○			
	充電装置	トリクル充電		○			
	結線接続	コネクタ式		○			
非常ベル・自動式サイレン	起動装置	周囲の状況		/			
	機 能	外 形		/			
		表 示		/			
		動作電圧計	V	/			
	ス イ ッ チ 類	ヒ ュ ー ズ 類	A	/			
		継 電 器		/			
		表 示 灯		/			
	結 線 接 続	接 地		/			
		予 備 品 等		/			
		ベル・サイレン	外 形		/		
	取 付 状 態	音 圧 等		/			
		鳴 動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動	/			
		表 示 灯		/			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第14

非常警報器具及び設備（その2）

放 送 器 等 備 用	起 動 装 置	周 囲 の 状 況		○		
		外 形	押ボタン	○		
		押 し ボ タ ン 等		○		
		発 信 機 ・ 非 常 電 話		○		
		自 動 火 災 報 知 設 備 と の 連 動		/		
	増 幅 器 等	周 囲 の 状 況	1階 事務室	○		
		外 形	ラック型	○		
		表 示		○		
		電 圧 計	30V	○		
		ス イ ッ チ 類		○		
		保 護 板		○		
		ヒ ュ ー ズ 類	5A、10A	○		
		継 電 器		○		
		計 器 類		○		
		表 示 灯		○		
		結 線 接 続		○		
		接 地		○		
		回 路 選 択		○		
		2 以 上 の 操 作 部 等		/		
		遠 隔 操 作 器 の 連 動		/		
		非 常 用 放 送 切 替		○		
		※地震動予報等に係る放送切替		/		
		回 路 短 絡		○		
		音 声 警 報 音		/		
		火 災 音 信 号		/		
	マ イ ク ロ ホ ン		/			
	予 備 品 等		/			
	ス ピ ー カ ー	外 形		○		
		取 付 状 態		○		
		音 圧 等		○		
		鳴 動 方 式	(一斉) (区分) 相互 再鳴動	○		
		音 量 調 整 器		○		
警 鐘 ・ 等	表 示 灯		/			
	周 囲 の 状 況		/			
	外 形		/			
	機 能		/			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第二十五条の二第二項第三号りに規定する地震動予報等に係る放送を行う場合に限る。

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A 4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第26

配線点検票（設備名 非常警報器具及び設備）								
名 称	入間市立図書館 西武分館					防 火 管理者		
所 在	埼玉県入間市大字仏子1084-12					立会者		
点検種別	総 合	点検年月日	2025年 6月 2日					
点 検 者	氏名	点 検 者 所属会社	社名 TRI. 株式会社					
			住所 埼玉県					
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容			
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容				
総 合 点 検								
専 用 回 路	1階事務室内 トイレ呼出盤の 右側分電盤内		○					
開 閉 器 ・ 遮 断 器			○					
ヒ ュ ー ズ 類			/					
絶 縁 抵 抗	常用50MΩ非常 MΩ		○					
耐 熱 保 護			○					
備 考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	メガー	DM-5257		samwa				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘導灯及び誘導標識点検票									
名 称		入間市立図書館 西武分館					防 火 者		
所 在		埼玉県入間市大字仏子1084-12					立 会 者		
点検種別		機 器		点検年月日		2025年 6月 2日			
点 検 者		氏名		点 検 者 所 属 会 社		社名 TRI.			
						住所 埼玉県			
点 検 項 目			点 検 結 果					措 置 内 容	
			種別・容量等の内容			判 定	不 良 内 容		
			避難口	通路	客席				
機 器 点 検									
誘 導 灯	外箱・表示面	種 類				○			
		視認障害等				○			
		外 形				○			
		表 示				○			
	非 常 電 源 (内 蔵 型)	外 形				○			
		表 示				○			
		機 能				○			
	光 源					○			
	点 検 ス イ ッ チ					○			
	ヒ ュ ー ズ 類					○			
	結 線 接 続					○			
	信 号 装 置 等	外 形							
結 線 接 続									
機 能									

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘 導 標 識	外 形								
	視 認 障 害 等								
	採 光 又 は 照 明								
	※表 示 面 の 輝 度								
	※設 置 場 所 の 照 度								
	※※ヒ ュ ー ズ 類								
	※※結 線 接 続								
	※※※非 常 電 源	外 形							
表 示									
機 能									
備 考	・点検の結果、異常ありません。 第1種電気工事士 埼玉県 平成24年5月10日交付								
	測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名
	回路計	SP-18D		Sanwa					
	照度計	ET-15201		共立電機					
	輝度計	BM-3000		京立電機					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第28条の2第1項第3号ハ並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」（平成11年消防庁告示第2号）第5第3号(5)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。
- 7 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。
- 8 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

別記様式第26

配線点検票（設備名 誘導灯設備）								
名 称	入間市立図書館 西武分館					防 火 管理者		
所 在	埼玉県入間市大字仏子1084-12					立会者		
点検種別	総 合	点検年月日	2025年 6月 2日					
点 検 者	氏名	点 検 者 所属会社	社名		TEL			
			株式会社					
			住所		埼玉県			
点 検 項 目		点 検 結 果				措 置 内 容		
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容				
総 合 点 検								
専 用 回 路	各階分電盤		○					
開 閉 器 ・ 遮 断 器	NFB20A		○					
ヒ ュ ー ズ 類			/					
絶 縁 抵 抗	常用50MΩ非常 MΩ		○					
耐 熱 保 護	内蔵型		○					
備 考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	メガー	DM-5257		samwa				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘導灯設置数一覧表

名称 入間市立図書館 西武分館


設置階	避難口誘導灯										通路誘導灯						誘導標識		
	A級	B級	C級	高輝度			点滅式		音声点滅		室内			廊下					
				A級	B級	C級	A級	B級	A級	B級	A級	B級	C級	A級	B級	C級	避難口	通路	
1階図書室側		2			2	1								5					
1階事務室側		1	1																
2階会議室			2			2													
2階廊下		1												2			1		
2階視聴覚室						2													
2階参考資料室・学習室						2													
合 計		4	3		2	7								7			1		

備考


備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。


・1階消火器使用期限超過×5本

煙感知器離隔距離不良

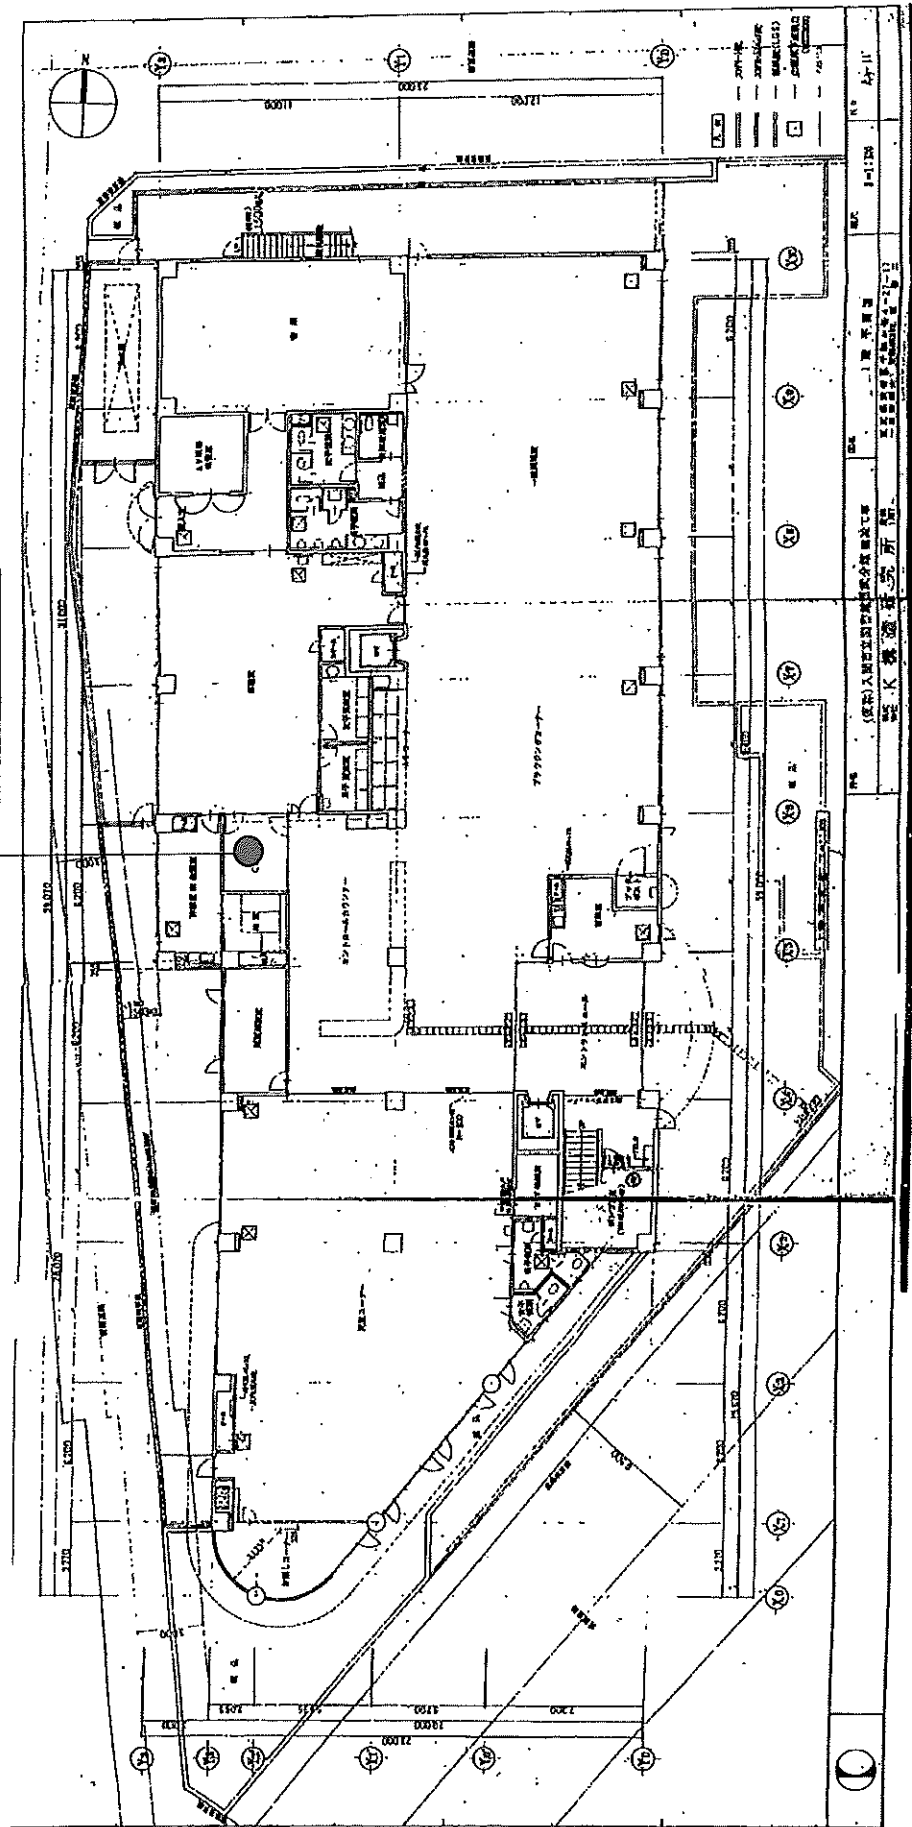

・2階消火器使用期限超過×6本

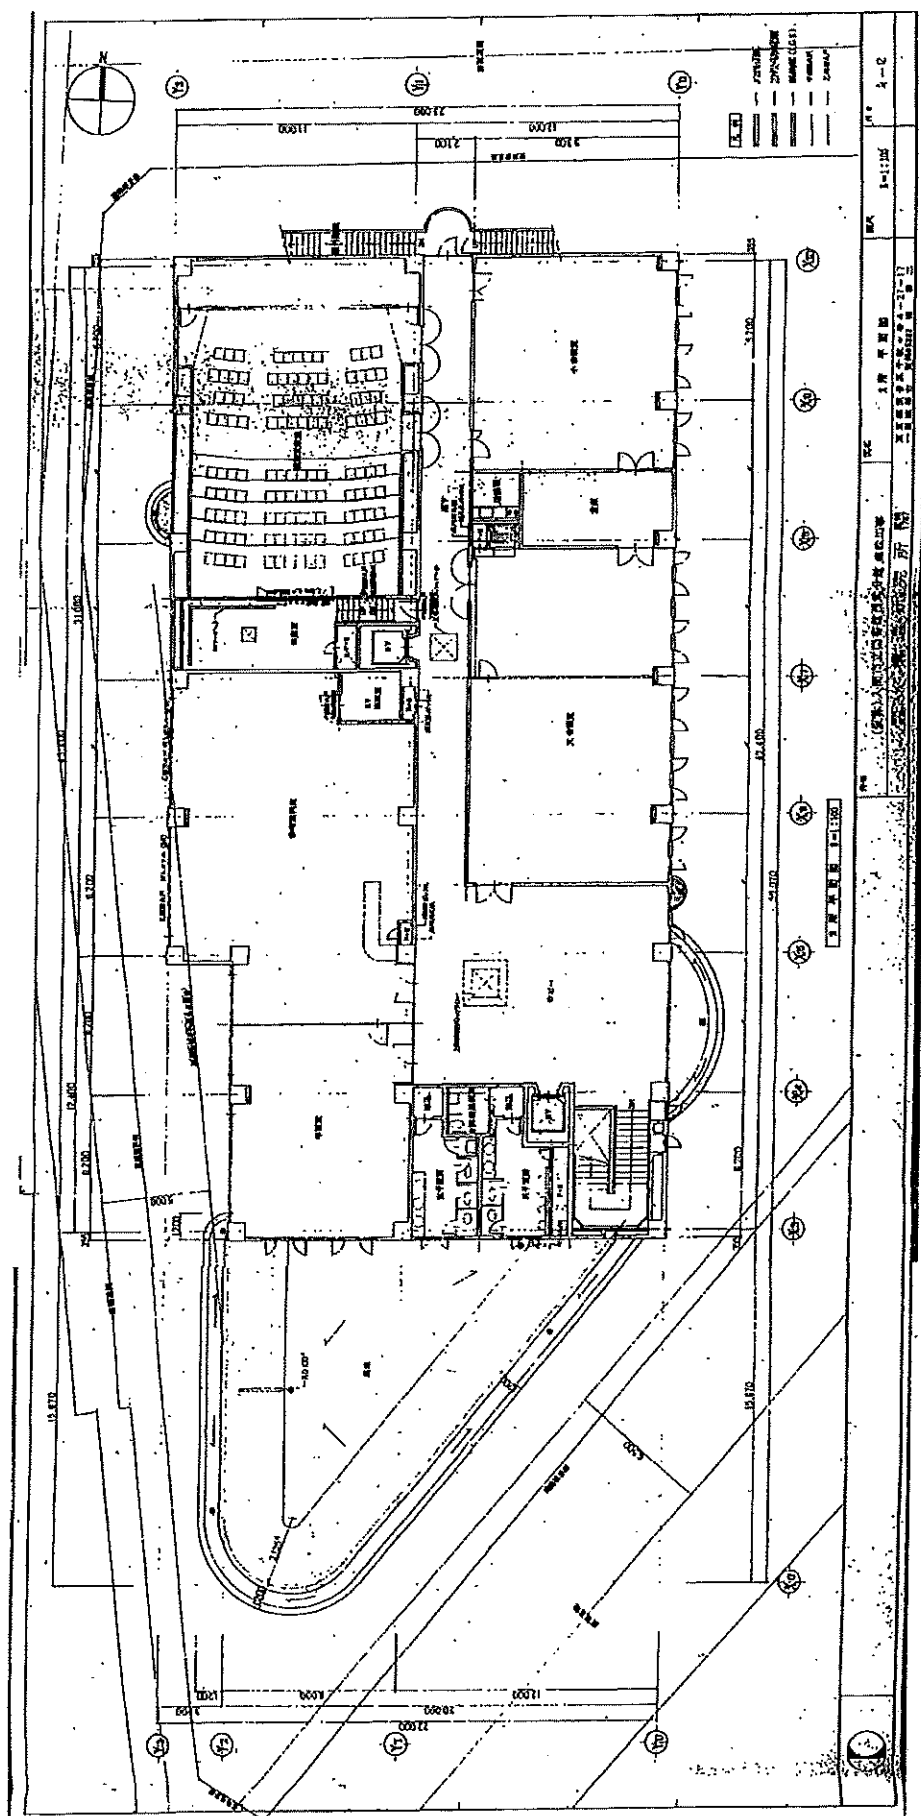


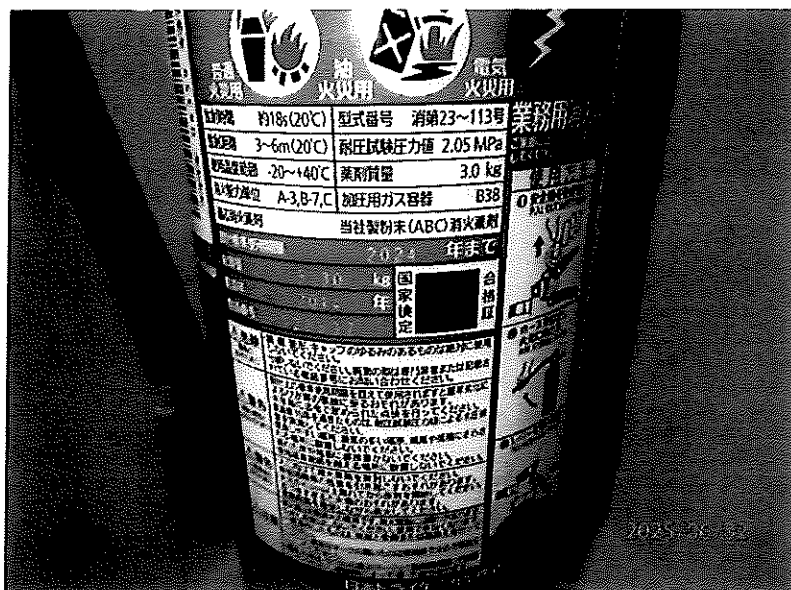

No. 1
消火器
[各所]
・製造年から10年経過しておりますので、容器耐圧試験または交換をお願い致します。
(全11本)



No. 2
自動火災報知設備
[1階CPU室]
※煙感知器離隔距離不良
・エアコンの吹き出し口から1500mm以上の離隔が必要です。

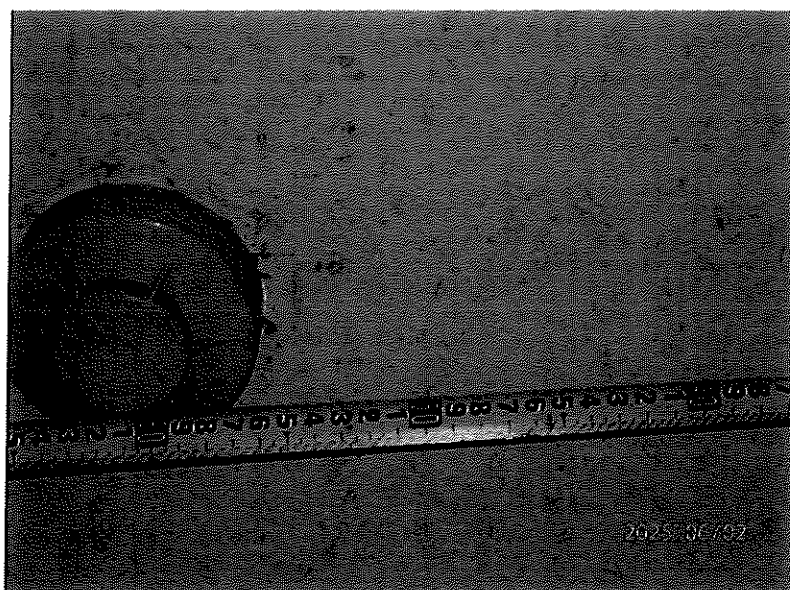

No. 3
自動火災報知設備
※同上煙感知器
離隔距離≧600mm

2025 年 7 月 10 日

(宛先) 埼玉西部消防組合
消防署長

建 物 〒358-0053 埼玉県入間市仏子1084-12
 名 称 入間市立図書館 西武分館
 所 在 地
 関 係 者 TEL:04-2932-2411 FAX:04-2932-2427
 職 分館長
 氏 名
 所 在 地
 電話番号

消 防 用 設 備 等 点 検 報 告 改 善 計 画 書

2025 年 7 月 10 日に提出した消防用設備等点検結果報告書に基づく不備事項の改善
 (計画)については、次のとおりです。

施設・事業所等名称		年 月 日	
設 備 名	点 検 項 目 ・ 不 備 内 容	改 善 計 画	
入間市立図書館西武分館	消火器(全1本)	2025年9月	全交換
	製造年より10年経過		
入間市立図書館西武分館	自動火災報知設備(CPU型)	2025年9月	付帯工事
	煙検知器離隔距離不良		

(注)

- 1 関係者の氏名は、建物の所有者、占有者又は管理者の氏名を記入してください。
- 2 年月日欄の改修には、既に改善がされたものの日付を記入してください。
- 3 年月日欄の計画には、これから改善する予定の日付を記入してください。

作業報告書

件名	2025年6月度 消防設備不具合改善
名称：場所	入間市立図書館 西武分館 埼玉県 入間市仏子1804番地12
施工社	株式会社
住所：連絡先	
作業者	
作業実施日	2025年 7月 23日(水)、8月25日(月)

作業内容

7月23日 1F・2F 各所消火器交換 11本

8月25日 コンピューター室 煙感知器移設

納品物品


商品名	数量
作業報告書	1
図面	1
作業写真	14
承認図	1

備考

西武分館 1F


● 消火器交換 11本

煙感知器離隔距離改善

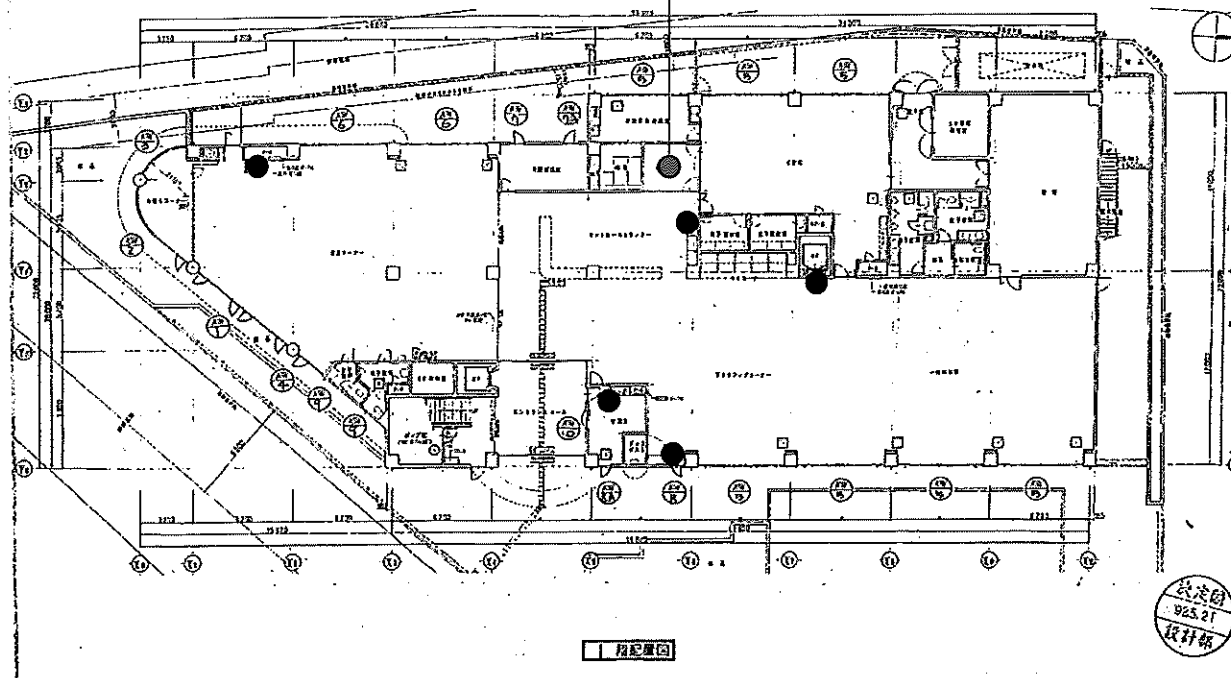

西武分館 2F

● RF 1本

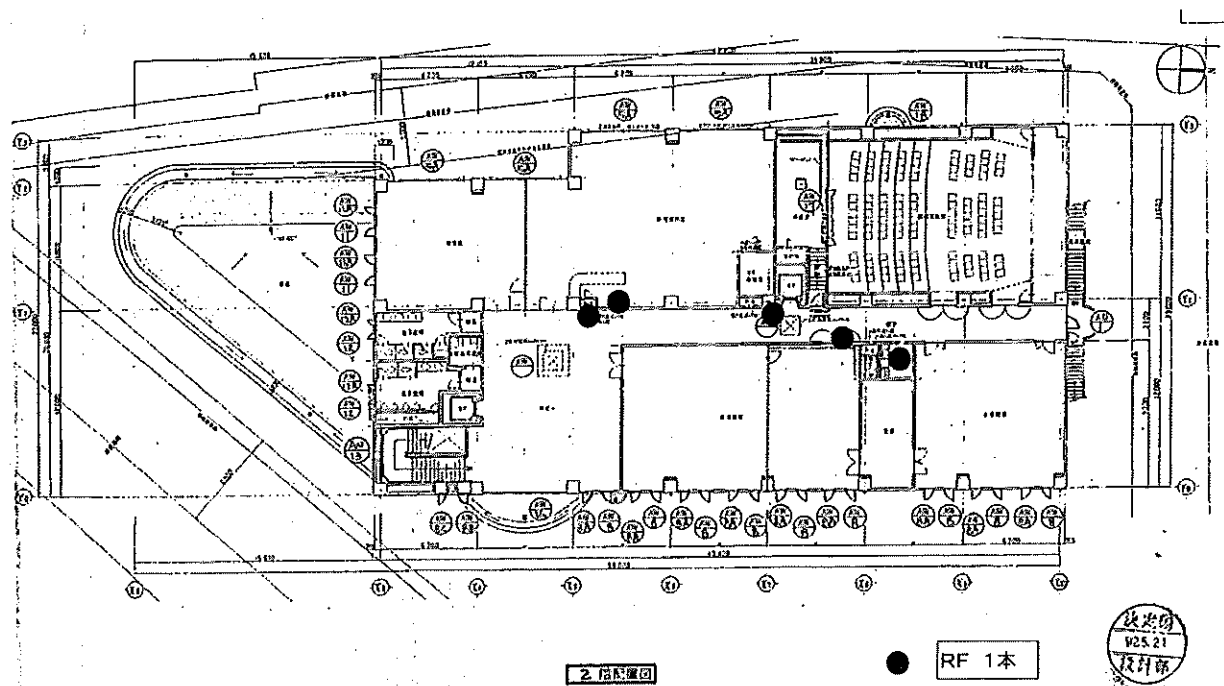



煙感知器離隔距離改善

1階CPU室

感知器移設前



作業中

感知器取外し




感知器移設完了

吹出し口隔離


作業写真



感知器 試験

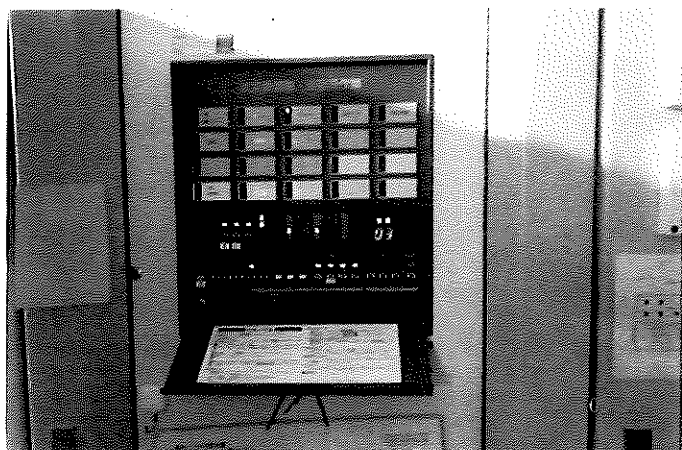

受信盤試験

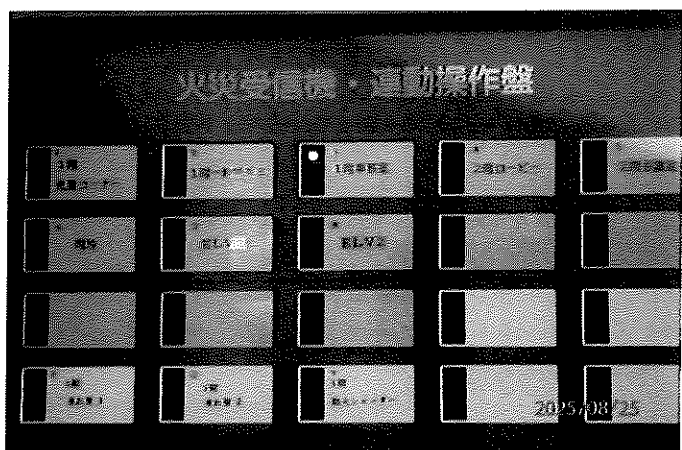

1F事務所 発報

試験良好

作業写真



2025年7月23日

1階図書室カウンター内

消火器交換



新消火器



交換後



1階図書室
消火器交換



新消火器



交換後

作業写真



2025年7月23日

1階図書室

消火器交換



新消火器



交換後



1階管理人室
消火器交換



新消火器



交換後

作業写真



2025年7月23日

1階図書室

消火器交換



新消火器



交換後



2階図書室受付側
消火器交換




新消火器



交換後



2階廊下
消火器交換


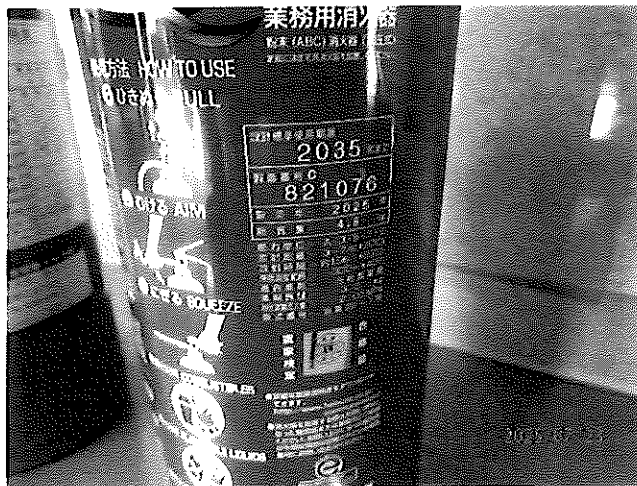


新消火器




交換後

作業写真

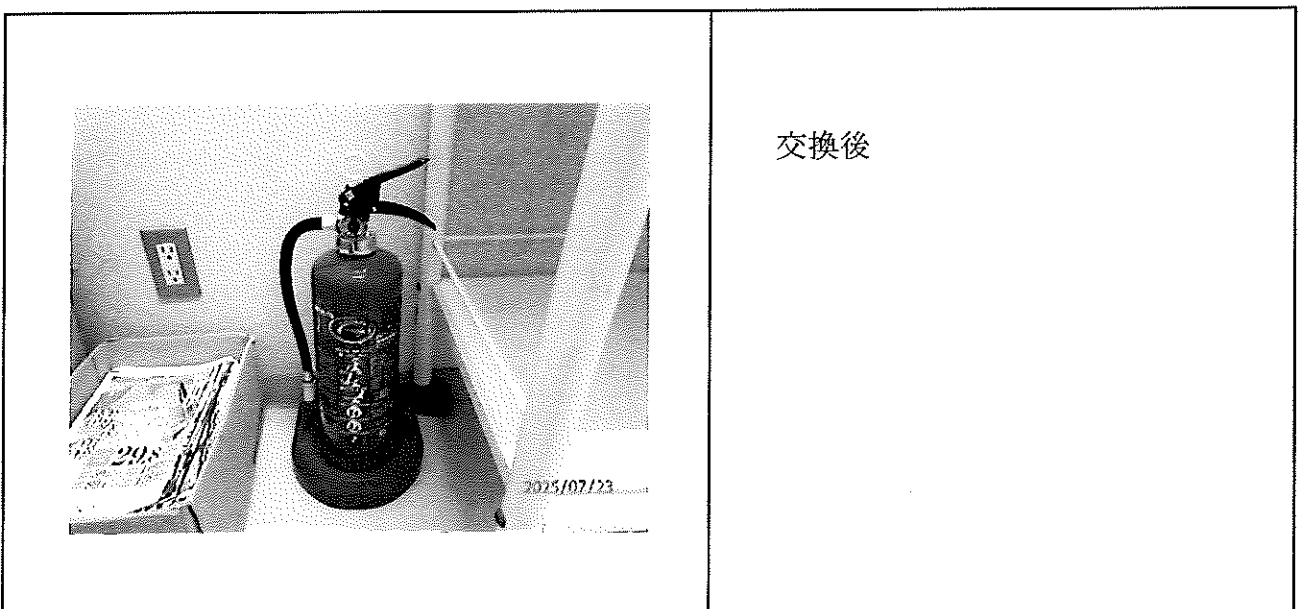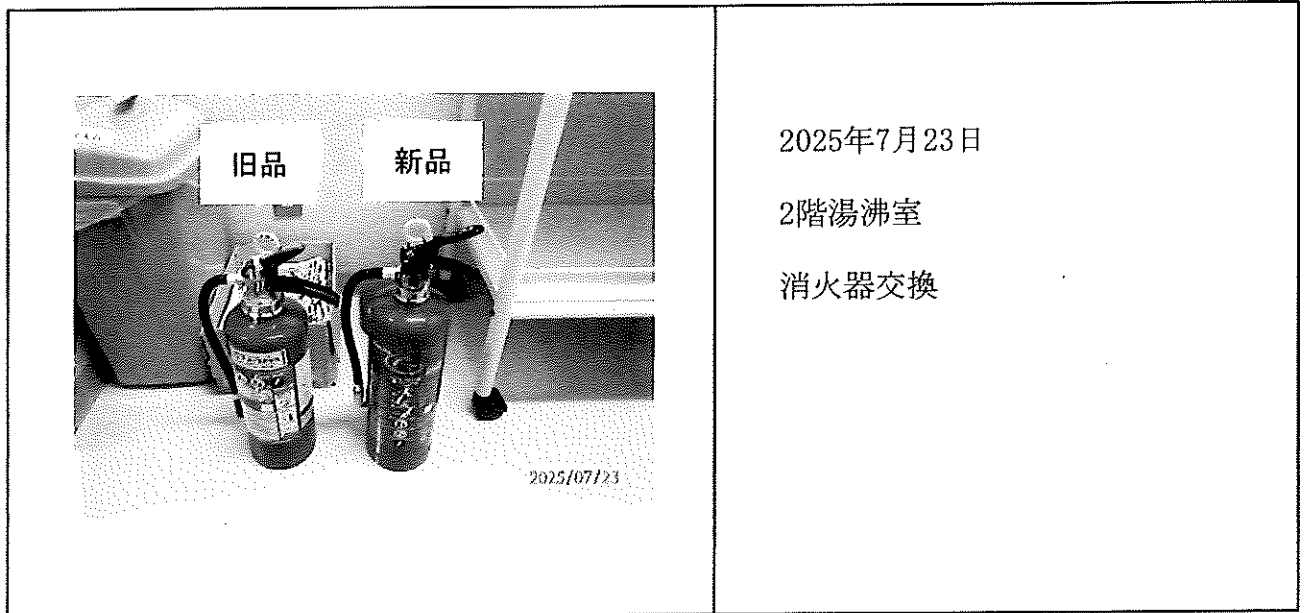



2階廊下
消火器交換

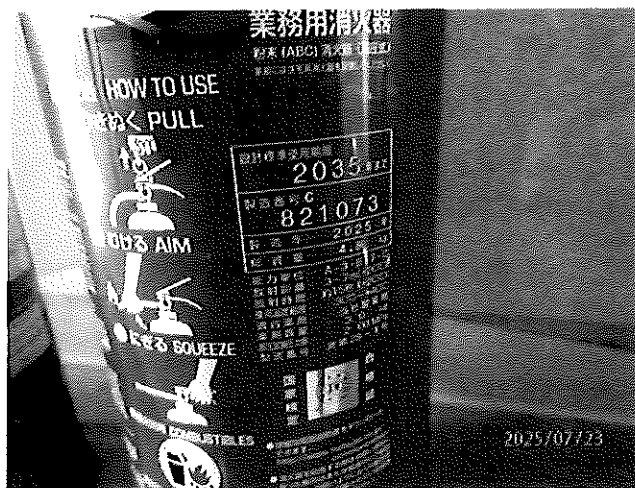

新消火器




交換後

作業写真



2025年7月23日
2階廊下
消火器交換

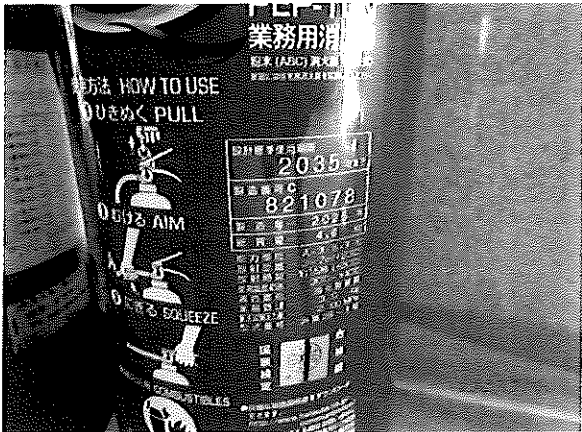

新消火器



交換後

作業写真

