

上下水道トピックス

Vol.27

2026.2



毎日の暮らしに安心できる水を

Contents

「水道事業・下水道事業の健全な経営を目指します」

- Q.なぜ、水道料金の改定をする必要があるの？
 - Q.なぜ、下水道使用料の改定をする必要があるの？
 - 令和7年度 入間市上下水道審議会進捗状況と今後のスケジュール
 - 上下水道事業安全への取り組みを紹介
 - 令和6年度 水道事業会計・下水道事業会計の決算報告
- PFASとは？

排水設備は各ご家庭でのメンテナンスをお願いします

上下水道事業マスコットキャラクター「いるみ」が誕生しました！

皆さまに公募いただいて決定した「いるみ」の名称をもとに市職員にてデザインを考案・作成いたしました。

沢山のご投票ありがとうございました！



詳細は市の公式ホームページにて掲載しております。



上下水道審議会の様子



マンホールの中を点検している様子

水道事業・下水道事業の健全な経営を目指します

入間市の水道料金は平成11年、下水道使用料は平成18年に改定後、効果的かつ効率的な事業運営に努めることで、長年改定することなく料金を維持してきました。しかし、安定した上下水道事業を運営していくためには、今の水道料金・下水道使用料では困難な状況です。上下水道審議会の答申をもとに、水道料金・下水道使用料の改定作業を進めております。今後、3月議会の入間市議会に関連条例案等を提案する予定です。



Q. なぜ、水道料金の改定をする必要があるの？

A. 県に支払う費用の値上げ

入間市の水道水の約8割は県営水道で賅っており、県営水道の費用は令和8年4月1日に値上げすることが公表されております。

入間市が年間で受ける影響



※10万円以下切り上げ
※県が公表している値上げ率を令和6年度の使用実績数値に適用し、料金改定後の年間金額を算出

A. 料金収入の減少及び物価高騰

人口減少により、水道料金の収入は継続的な減少が見込まれる一方で、物価上昇等により動力費や修繕費が増加しております。

A. 施設等の老朽化

施設等の老朽化に伴う更新期に到来しており、更新や耐震化をしていく必要があります。

Q. なぜ、下水道使用料の改定をする必要があるの？

A. 県に支払う費用の値上げ

入間市の下水は県の処理場にて処理をしており、下水道処理費(流域下水道維持管理負担金)は令和7年4月1日に値上げされ、令和8年度以降も値上げすることが公表されております。

入間市が年間で受ける影響



※10万円以下切り上げ
※県が公表している値上げ率を令和6年度の使用実績数値に適用し、料金改定後の年間金額を算出

A. 使用料収入の減少及び物価高騰

人口減少により、下水道使用料の収入は継続的な減少が見込まれる一方で、物価上昇等により動力費や修繕費が増加しております。

A. 管路等の老朽化対策

管路等の老朽化対策のため、更新や耐震化をしていく必要があります。

A. 経費回収率の改善

入間市の下水道事業は、汚水処理費用をどの程度使用料収入で賄えているかの指標である経費回収率が、93.2%と低いことが課題であったため、改定により、本来望ましいとされている100%以上を確保します。

上下水道事業 安全への取り組みを紹介

市民の皆さまに安心して水を利用いただくため、設備の耐震化、点検等さまざまな取り組みをしています！

市民の皆さまが毎日安心して水を使えるようにこんなことにお金を使っているんだね！



老朽化した水道管を地震に強い水道管に入れ替える工事をしています。



水道管が水漏れしていないか、地上から漏水音を探知して調査しています。



地震発生時に下水の流下機能が損なわれないよう、下水道管路施設を補強する工事をしています。



定期的に、マンホールの目視点検を行っており、マンホール蓋及び内部に異常がないか確認をしています。




市民の皆さまからの通報や、職員による点検にて異常が確認されたマンホールを緊急度の高いものから、順に修繕をしています。


令和6年度 水道事業会計・下水道事業会計の決算報告

水道事業・下水道事業は皆さまから頂く料金等を主な収入源とし、「独立採算制」で事業を行う地方公営企業です。そのため、税金等でまかなわれる市役所の一般会計や特別会計とは別の会計となっています。

水道事業会計(税抜)

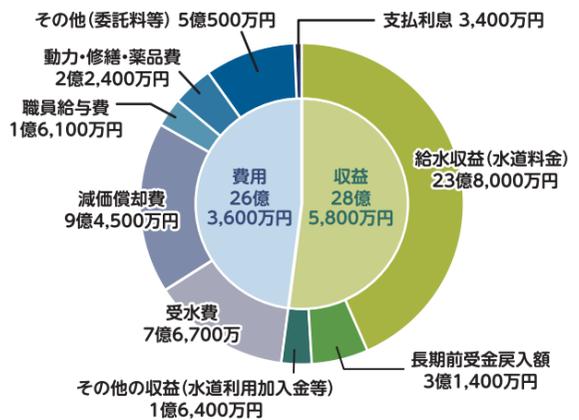

下水道事業会計(税抜)

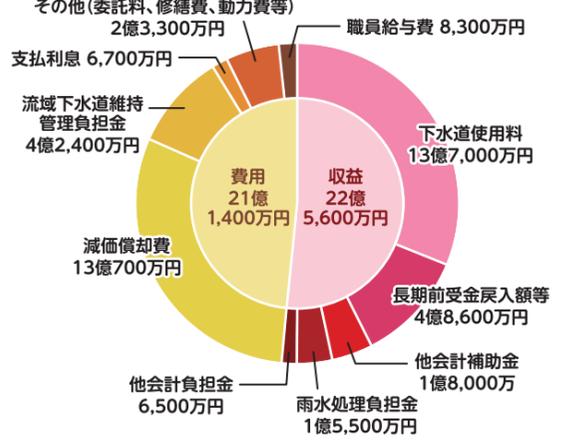

水道事業会計・下水道事業会計の純利益

令和6年度決算において、収益から費用を差し引いた純利益は、水道事業会計では、約2億2,200万円、下水道事業会計では、約1億4,200万円です。これらの利益は、企業債の償還に充てるために積み立てました。今後も効率的で安定した事業経営に努めます。

※グラフは収益的収支(事業を運営するための財源と経費)です。見やすいように100万円単位以下を調整し表示しています。
※企業債: 水道管・汚水管きよ等の建設改良に要する費用に充てるために国等から借りた資金のこと。

令和7年度 入間市上下水道審議会 進捗状況と今後のスケジュール

- 4月 令和7年度第1回上下水道審議会開催
入間市上下水道審議会へ「水道料金及び下水道使用料のあり方と改定の必要性について」意見を求める諮問^{*}を行いました。
- 6月~10月 令和7年度第2~5回上下水道審議会開催
- 11月 入間市上下水道審議会より「改定は必要であり、改定案の内容は適切であると考えます。」との答申^{*}を受けました
- 12月 令和7年度第6回上下水道審議会開催
- 3月 入間市議会に関連条例案を提案予定
令和7年度第7回上下水道審議会開催予定

審議会の場で慎重に審議しているんだね!

答申を受けている様子

詳細については市公式ホームページにて公開しています。

※諮問: 意見を求めねること
※答申: 諮問を受けた事項について意見を申し述べること

PFASとは？

PFAS(ピーファス)とは、1万種以上ある有機フッ素化合物(炭素とフッ素の結合を含む有機化合物)の総称です。その中にPFOA(ピーフォア)、PFOS(ピーフォス)という有機フッ素化合物があります。PFOA、PFOSについては、健康への懸念等から製造や輸入等が原則として禁じられています。

PFOA
ピーフォア


使用例 防護服
界面活性剤など

PFOS
ピーフォス

使用例 半導体用反射防止剤
泡消火剤など

水道水におけるPFOS及びPFOAの水質基準化の経緯

- 厚生労働省(現在は環境省)より、令和2年に水道の水質管理目標設定項目に位置づけられており、暫定目標値として、PFOS・PFOAの合算値で50ng/L以下と設定されています。これは、体重50kgの人が1日に2Lの水道水を飲んでも生涯影響が出ない量とされています。
- 環境省にて、「水質基準に関する省令」が改正されたことにより、令和8年4月1日から、水質管理目標設定項目から水質基準に引き上げられます。

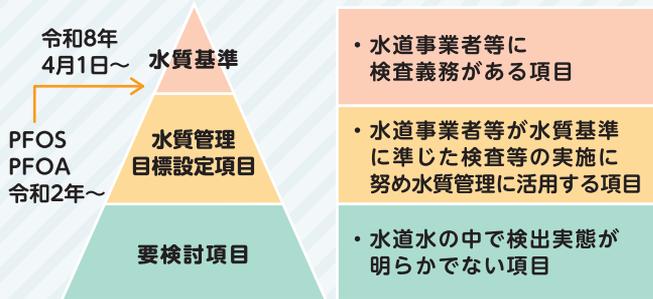

まとめ 現在のところ、PFOS及びPFOAの濃度は目標値未満であるため、安全です。

入間市の水は…？

入間市では、有機フッ素化合物の一つである「PFOS」及び「PFOA」の濃度について、検査を実施しています。鎌山浄水場(原水、浄水)及び新光中央公園を検査対象としています。

令和6年度以降の検査結果

採取日	検査結果 (ng/L)		
	鎌山浄水場(原水)	鎌山浄水場(浄水)	新光中央公園
令和6年 5月14日	3		
令和6年 7月30日	13		
令和6年11月 5日	2		
令和7年 1月28日	3		
令和7年 4月15日	1未満	2	2
令和7年 5月 7日	4		
令和7年 7月 8日	2	5	2
令和7年 8月12日	8		
令和7年10月 7日	2	2	3

※鎌山浄水場(浄水)、新光中央公園については、令和7年度から検査を行っています。


排水設備は各ご家庭でのメンテナンスをお願いします

皆さまのご理解とご協力の程、
よろしくお願いたします。



排水設備とは？

下の絵のような、ご家庭や工場等の汚水を公共下水道に流すために必要な「汚水管」や「接続ます」、「最終ます」のことをいいます。

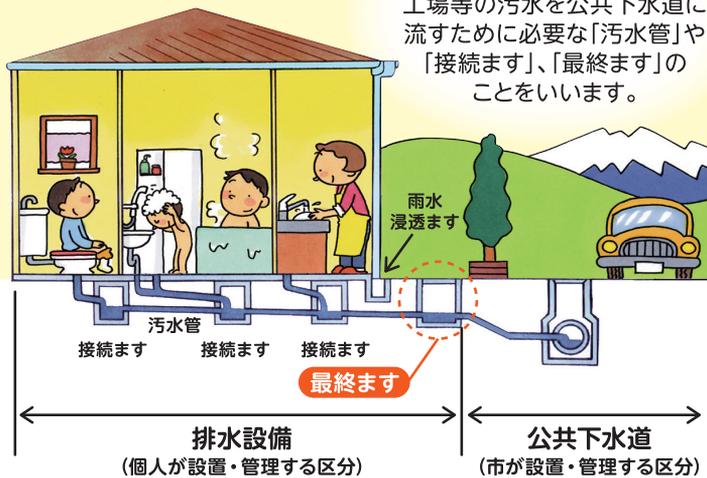

排水設備は個人で管理する区分となります。詰まりがあった際には、まず宅地内の「最終ます」が詰まっていないかの確認をお願いします。

—— 最終ます詰まっていない場合 ——

個人管理区分の排水管が詰まっている可能性があります。その際は、入間市指定下水道工事店へ依頼し、詰まりを解消してください。(自己負担になります。)

※入間市公式HP
[入間市の指定下水道工事店一覧] ▶



—— 最終ますが詰まっている場合 ——

市の管理区分にて詰まっている可能性があります。市役所下水道施設課までご連絡ください。

連絡先: ☎ 04-2964-1111
(下水道施設課 排水・維持管理担当まで)

